


**BRØNDBORER-BORERAPPORT** DGU arkivnr: 201.11664

Lokal nr: 2

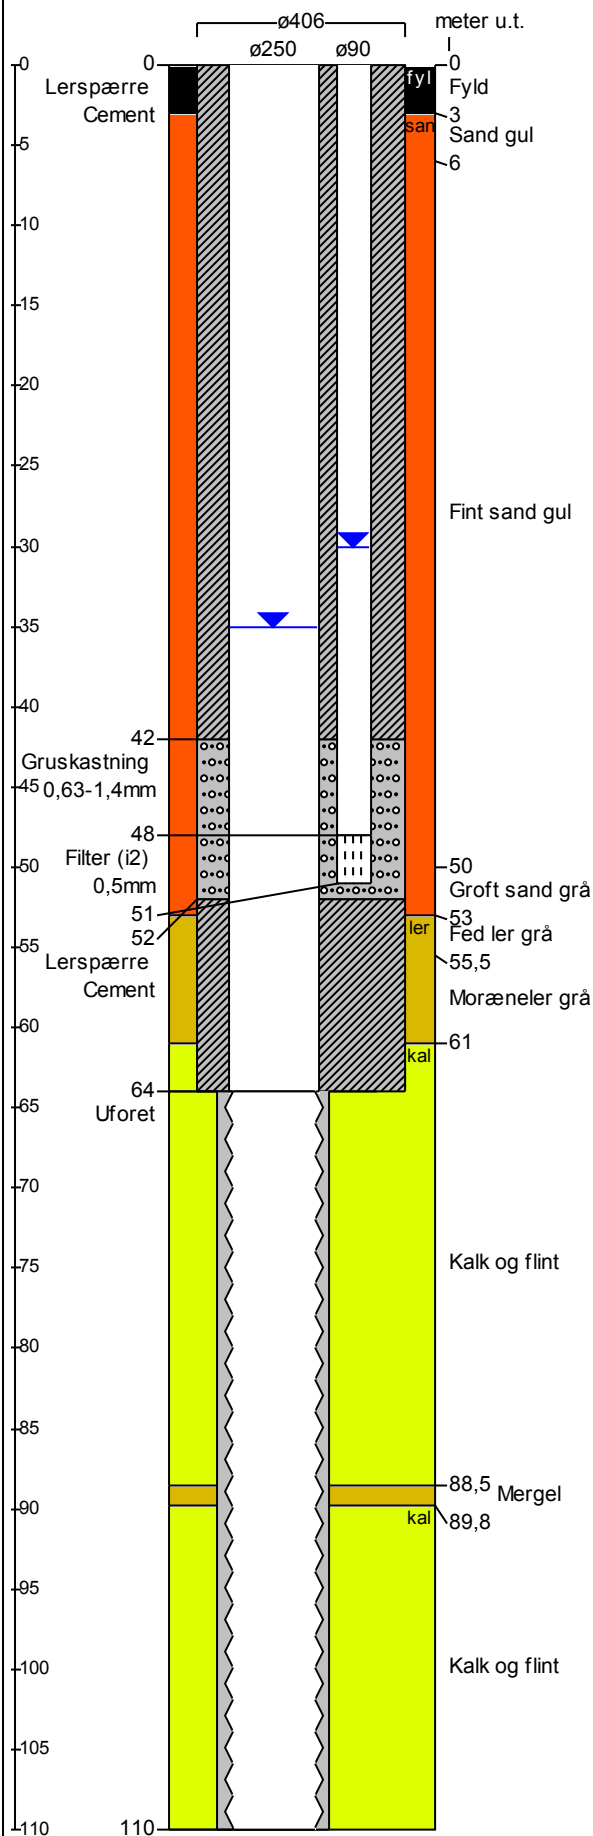

Rekviert : Lyngby-Taarbæk Forsyning
Borested : Trongårdvej 44
UTM-koord. : 721680, 6187200, zone 32
Boringsdato : 30/5 2017
Brøndborer : Thomas Brøker, Holbæk
BB-journr : 17091
Terrænkote : 43,91 meter o. DNN
Formål : Vandværksboring
Boremetode : Indirekte skyllebor

Dimension : 406 mm til 64 m
220 mm til 110 m

Udbygning : Stamme 1

0-64 m: 250mm pvc (12,5mm)

Limet muffesamling

64-110 m: 220mm uforet,

Stamme 2

0-48 m: 90mm pvc (5mm), Limet muffesamling

48-51 m: 90mm pvc (5mm), Limet muffesamling

Vandstand og Ydelse : Indtag 1

Vandstand i ro 35 meter u.t. 24/4 2017

34,3 m³/t ved 2,84 m. sænkning**Indtag 2**

Vandstand i ro 30 meter u.t. 1/6 2017

0,4 m³/t ved 2,93 m. sænkning**Transmissivitet og Virkningsgrad : Indtag 1**

Transmissivitet : 3,80E-3

Virkningsgrad : 121%

Indtag 2

Transmissivitet : 1,00E-4

Virkningsgrad : 23%

Indtag 2

Transmissivitet : 1,00E-4

Virkningsgrad : 23%

BB Firma : Brøndboringsfirmaet Brøker
Adresse : Spånnebæk 7, 4300 Holbæk
Telefon : 59 44 04 06
Fax : 59 44 69 00
E-mail : thomas@broeker.dk